


内管工事見積用平面図

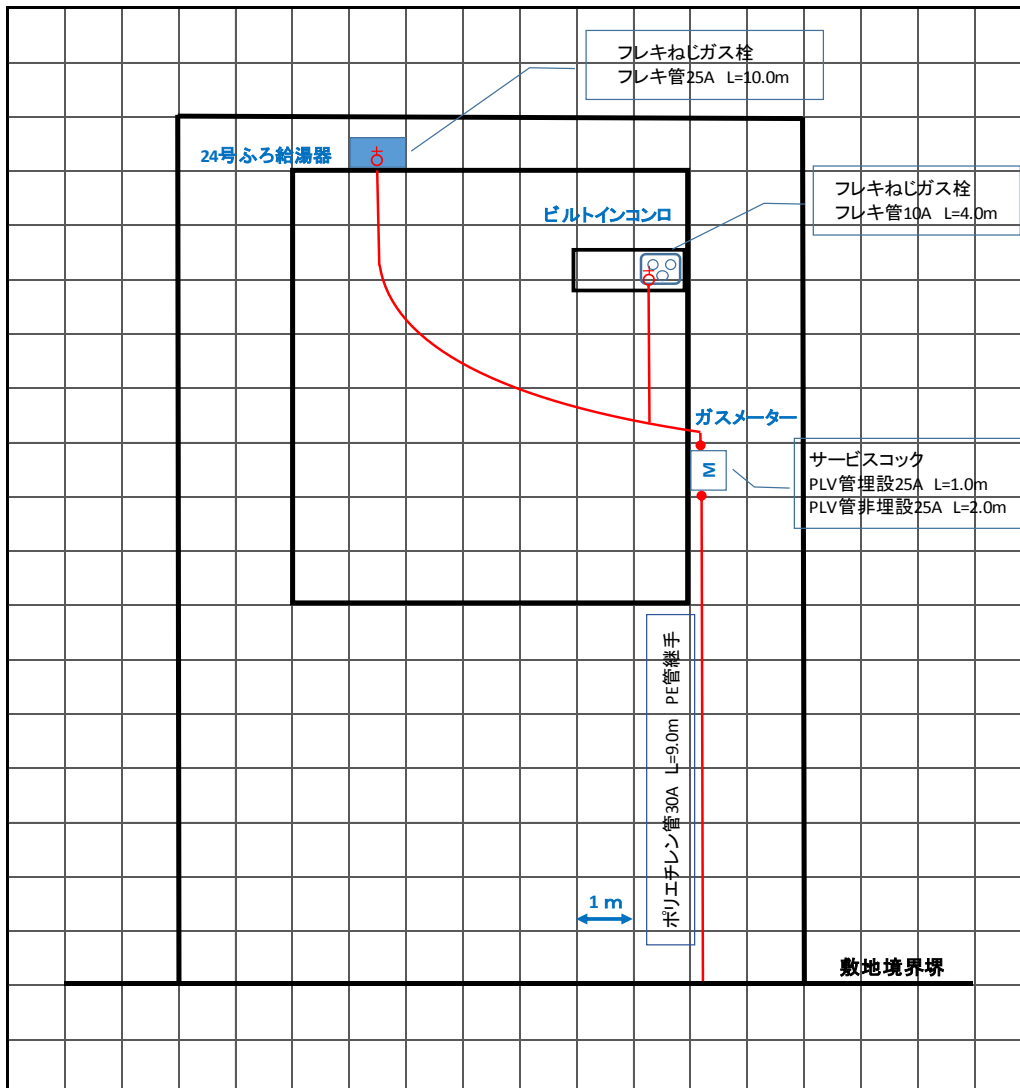

見積条件

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯 $3.71\text{m}^3/\text{h}$ 、風呂 $0.92\text{m}^3/\text{h}$ 】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 、バーナB $0.35\text{m}^3/\text{h}$ 】
- ・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管 ※1
- ・機器接続工事は見積りに含む
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない

※1 フレキ管にて床下を配管する場合には、基礎の形状は考慮せず
最短ルートで配管できるものとする